PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ, ODCINEK S1 – PS

1:100

1:1000

P.P.155.00m n.p.m.

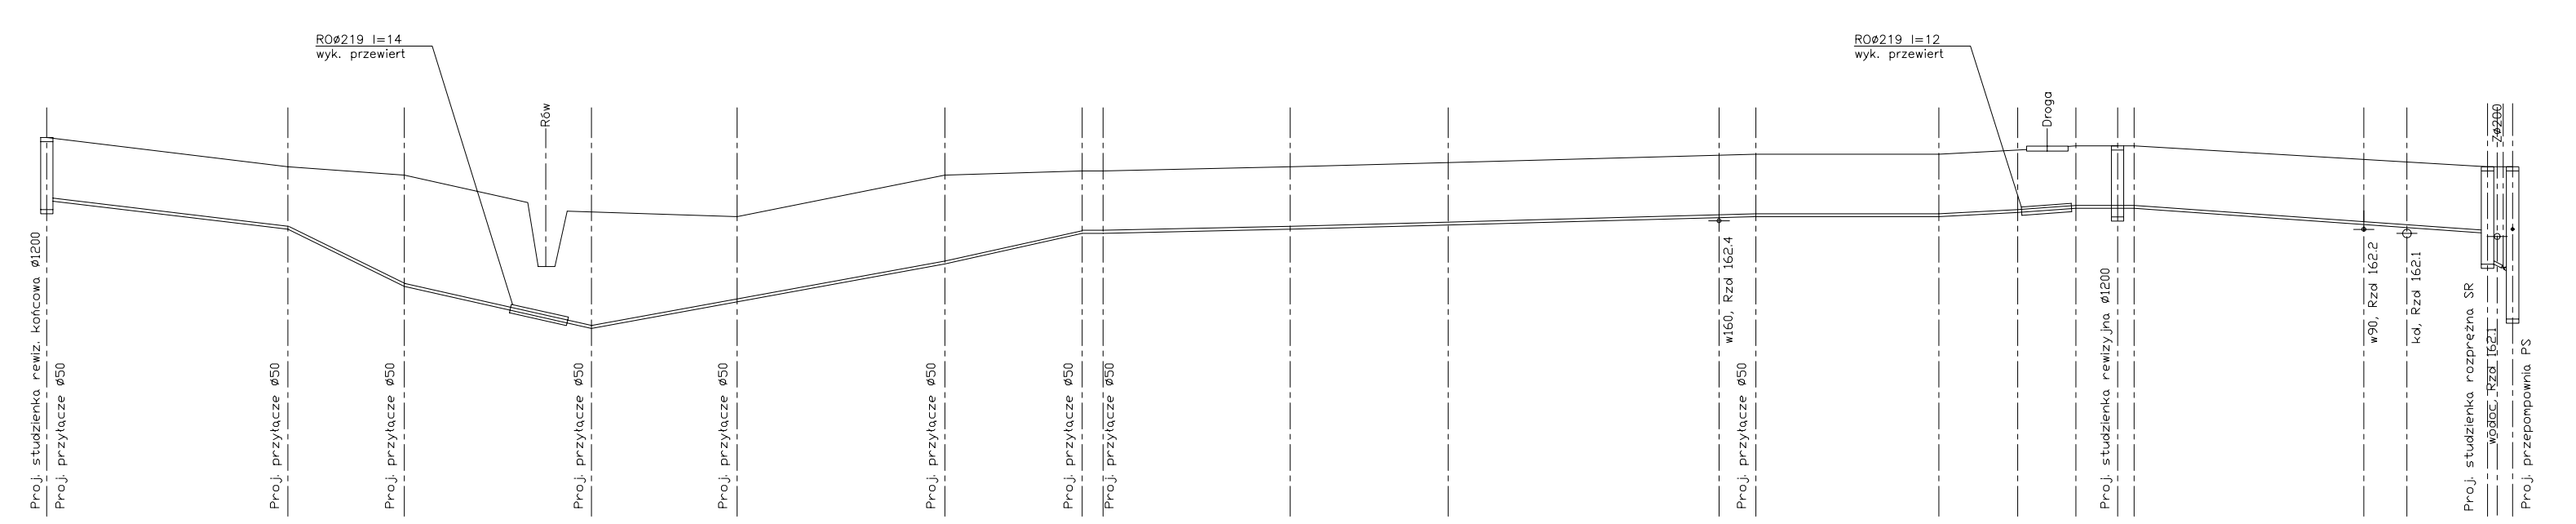

Oznaczenie studni	Odległości	Zagłębienie	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu
S1	0.0	1.51	162.89	164.4
S2A	58	1.5	162.2	163.7
S2B	86	2.68	160.82	163.5
S2	131	2.79	159.81	162.6
S3	166	2.05	160.45	162.5
S4	216	2.14	161.36	163.5
S5	249	1.5	162.1	163.6
S6	254	1.5	162.1	163.6
S7	299	1.5	162.2	163.7
S8	337	1.5	162.3	163.8
S9	411	1.5	162.5	164.0
S10	455	1.5	162.5	164.0
S11	474	1.5	162.6	164.1
S12	488	1.5	162.7	164.2
S13	498	1.5	162.7	164.2
S14	501	1.5	162.7	164.2
SR	586	1.6 2.34	162.1 161.36	163.7 163.7
PS	592	2.5 3.76	161.2 159.94	163.7 163.7

Odcinek	Odległość	Spadek	Średnica
S1 – S2A	58	1.2%	63
S2A – S2B	28	4.9%	63
S2B – S2	45	2.2%	63
S2 – S3	35	1.8%	63
S3 – S4	50	2.0%	63
S4 – S5	33	2.3%	63
S5 – S6	5	0.0%	
S6 – S7	45	0.2%	63
S7 – S8	38	0.3%	63
S8 – S9	74	0.3%	63
S9 – S10	44	0.0%	63
S10 – S11	19	0.5%	63
S11 – S12	14	0.7%	63
S12 – S13	10	0.0%	63
S13 – S14	3	0.0%	
S14 – SR	85	0.7%	63
SR – PS	6	2.0%	200

Hektometry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ, ODCINEK R1 – S13

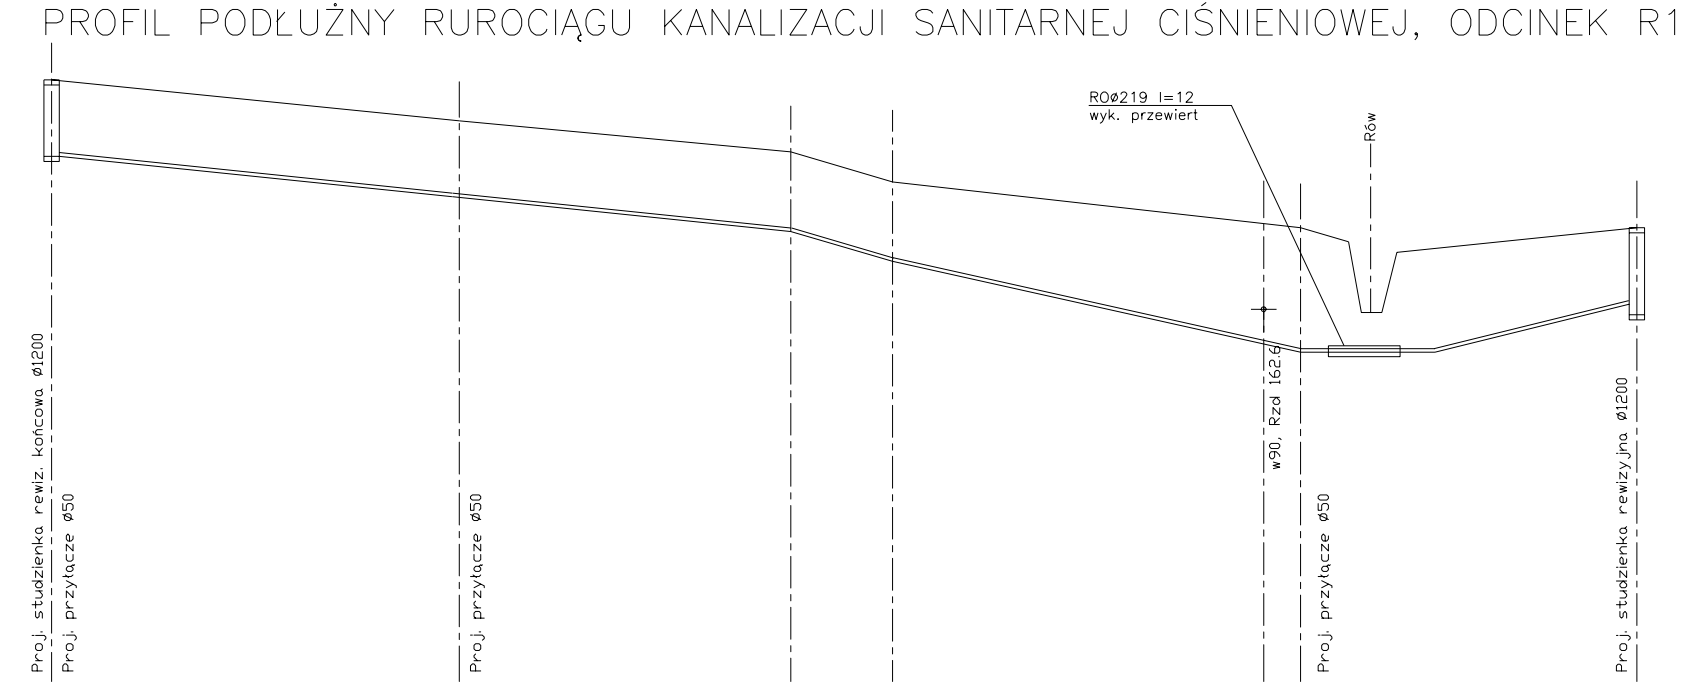

Oznaczenie studni	Odległości	Zagłębienie	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu
R1	0.0	1.5	165.6	167.1
R1A	80	1.5	164.8	166.3
R2	145	1.5	164.1	165.6
R3	165	1.5	163.6	165.1
R4	245	2.45	161.75	164.2
S13	311	1.5	162.7	164.2

Odcinek	Odległość	Spadek	Średnica
R1 – R1A	80	1.0%	63
R1A – R2	65	1.1%	63
R2 – R3	20	2.5%	63
R3 – R4	80	2.3%	63
R4 – S13	66	1.4%	63

Hektometry: 0, 1, 2, 3

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH FORMAT s.c.
26-600 RADOM, ul. Sobótki 1/16, tel.3449351,3322671

Temat: Projekt budowlany sieci kanalizacji ciśnieniowej w m. Stare Brzezinki gm. Tczów.

Inwestor: Urząd Gminy w Tczowie

Nazwa rys.: Profil podłużny rurociągu PEØ63, odcinek S1–PS, R1–S13.

Skala: 1:100 / 1:1000

Projektował:	inż.Z.Kowalczyk		Data: 10.2005	Ark.: 1/1	Nr rys.: 26
Kreślił:	mgr inż.T.Kowalczyk				